

CP3738 シリーズ

手動設定器

仕 様 書



SHIMADEN CO., LTD.

■ 仕 様

■ 出力部

- 最大出力負荷 : 直流電圧 1Vスパン以上 負荷電流: 2mA 以下
10mVスパン以上 負荷抵抗: 10kΩ以上
100mVスパン以上 負荷抵抗: 100kΩ以上
直流電流 第1出力のみ電流の場合 負荷抵抗: 750Ω以下
第1、第2共に電流の場合 負荷抵抗: 第1出力 / 550Ω以下 第2出力 / 350Ω以下
- 出力設定範囲 : -10~105% (0.1%ステップ、100%以上は1%ステップで、前面スイッチにより可変)

■ 基準性能

- 変換精度 : ±0.1%以内 (25℃±5℃にて)
- 周囲温度の影響 : 10℃の温度変化に対してスパンの±0.15%以内
- アイソレーション : 第1出力-第2出力-電源-接地間 絶縁
- 絶縁抵抗 : 100MΩ以上 (at 500V DC)
第1出力-第2出力-電源-接地各間
- 耐電圧 : [第1出力、第2出力]-[電源、接地]各間: 2000V AC
電源-接地間: 2000V AC
第1出力-第2出力間: 500V AC
- 適合規格 : RoHS指令対応

■ 電源部


- 最大消費電力 :

電源	AC100~240V	DC24V
1 出力型	6.0VA以下	1.7W以下
2 出力型	6.5VA以下	2.1W以下


■ 一般仕様

- 電 源 : 100~240V AC±10% 24V DC±10%
- 電圧許容範囲 : 100~240V AC: 85~264V AC 47~63Hz
24V DC: 24V DC±10%
- 使用環境条件
温 度 : -5~55℃
湿 度 : 5~90%RH(結露なきこと)
- 保存温度範囲 : -10~60℃
- 取付・形状 : 取付方法 / 壁取付、DIN レール取付共用
配線方法 / M3.5 ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
ネジ締め付けトルク / 0.8~1[N・m] *推奨値
- 材 質 : 本体ハウジング ABS樹脂 (UL94V-0)
ソケット端子台 端子台:PBT樹脂 (UL94V-0)
端子台カバー:PC樹脂 (UL94V-2)
DINレールストッパー:PP樹脂 (UL94HB)
- 外形寸法 : H86×W29×D125 mm(取付ネジ、ソケット端子台含む。)
(外形寸法図・取付寸法図は、外形寸法図 (巻末) を参照ください。)
- 質 量 : 本体120g以下、ソケット端子台80g 以下

■ ブロックダイアグラム 端子接続図

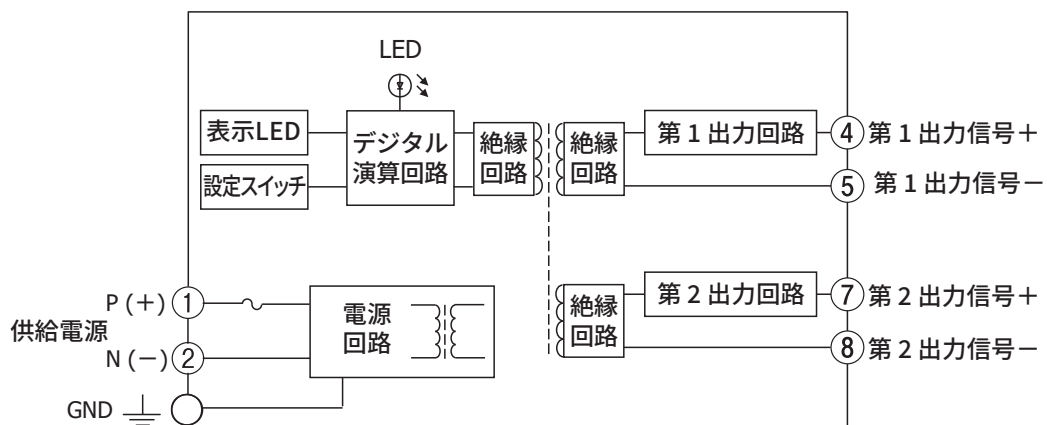

■ 端子配列図、信号割付

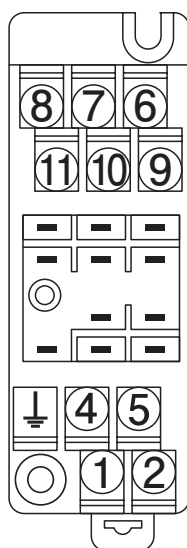


1	P(+)	POWER
2	N(-)	POWER
↓	GND	
4	+	OUTPUT 1
5	-	OUTPUT 1
6	N. C	
7	+	OUTPUT 2
8	-	OUTPUT 2
9	N. C	
10	N. C	
11	N. C	

SOCKET TOP VIEW


■ コード選択表

項 目	コード	仕 様	
1. シリーズ	CP3738 -	手動設定器	
2. 設定範囲	1	0～100 %	
3. 変換出力 1 (OUT 1)	1	0～ 10mV DC	
	2	0～100mV DC	
	3	0～ 1V DC	
	4	0～ 10V DC	
	5	0～ 5V DC	
	6	1～ 5V DC	
	7	4～ 20mA DC	
	9	その他	
4. 変換出力 2 (OUT 2)	0	なし	
	1	0～ 10mV DC	
	2	0～100mV DC	
	3	0～ 1V DC	
	4	0～ 10V DC	
	5	0～ 5V DC	
	6	1～ 5V DC	
	7	4～ 20mA DC	※ 変換出力1が7 (4～20mA DC) の場合のみ選択可
	9	その他	
5. 電 源	90 -	100 ～ 240V AC	±10% 50/60Hz
	08 -	24V DC	±10%
6. 特記事項	0	なし	
	9	あり	

■ パネルの名称

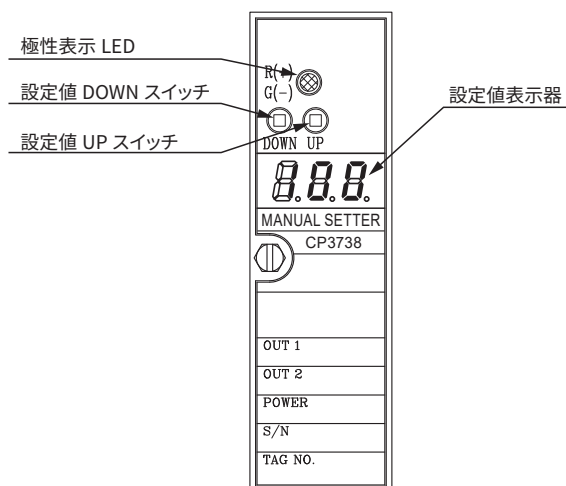

■ 外形寸法図

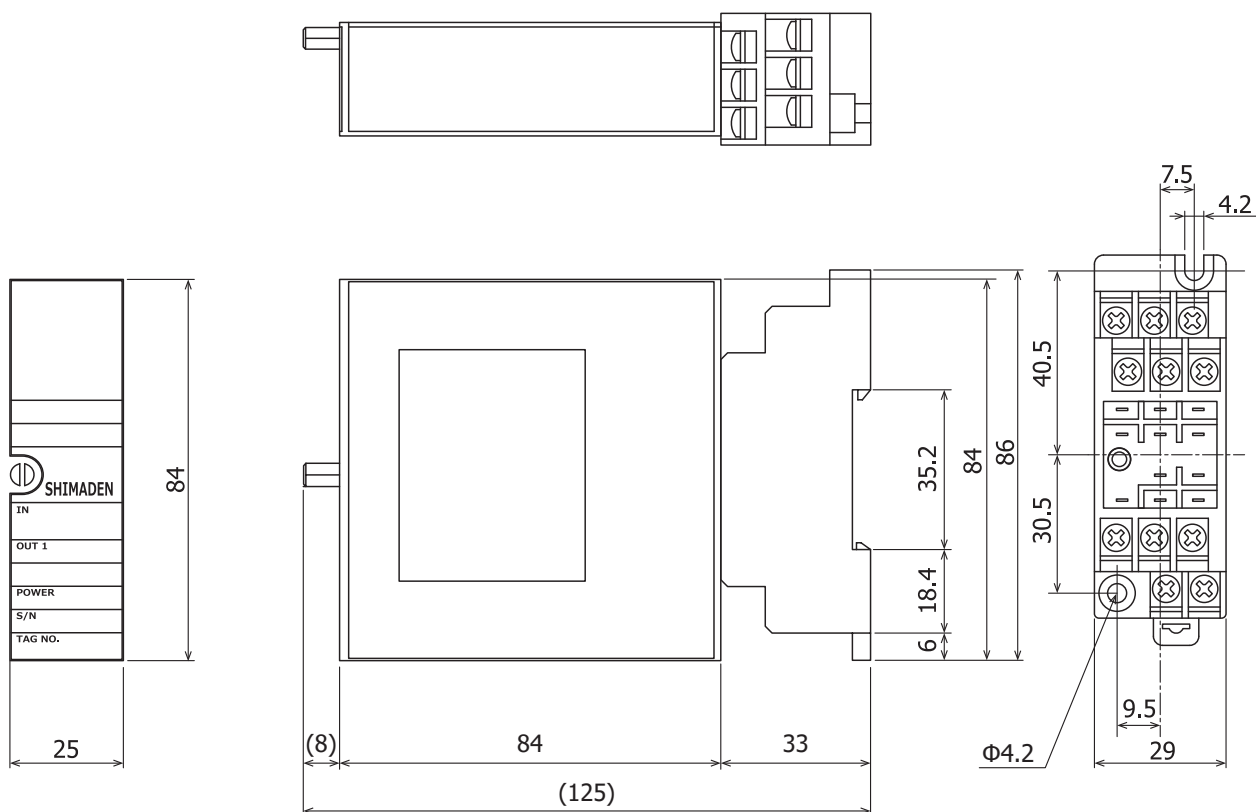

単位:mm

■ 記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

 安全に関する ご注意	※ 本器のご使用にあたりましては、取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。 ※ 本器は、工業用途の温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。 人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。 ※ 本器の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害の発生する恐れのある場合は故障防止対策の安全措置を施したうえでご使用ください。
---	---

● 温湿度制御機器&システム

株式会社 シマデン

本社：〒 179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10

URL: <https://www.shimaden.co.jp>

本社および埼玉工場
ISO9001認証取得
ISO14001認証取得

販売代理店

● 東京営業所：〒 179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10	TEL (03) 3931-3481 FAX (03) 3931-3480
● 名古屋営業所：〒 465-0024 愛知県名古屋市中区本郷 2-14	TEL (052) 776-8751 FAX (052) 776-8753
● 大阪営業所：〒 564-0038 大阪府吹田市南清和園町 40-14	TEL (06) 6319-1012 FAX (06) 6319-0306
● 広島営業所：〒 733-0812 広島県広島市西区己斐本町 3-17-15	TEL (082) 273-7771 FAX (082) 271-1310
● 埼玉工場：〒 354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 573-1	TEL (049) 259-0521 FAX (049) 259-2745

※ 商品の技術的内容につきましては TEL (03) 3931-9891 営業技術課までお問い合わせください。